

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA SCRITTA N. 1

Inquadramento eziopatologico e terapia dello scompenso cardiaco acuto.

=====



**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA SCRITTA N. 2

Inquadramento eziopatologico e terapia della BPCO riacutizzata.

=====



**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA SCRITTA N. 3

Inquadramento eziopatologico e terapia dell'ictus.

=====



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Assistente Responsabile
[Signature]*

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA PRATICA N. 1

1. Interpretazione di un esame strumentale: un elettrocardiogramma.


2. Interpretazione di una esame di laboratorio: una emogasanalisi.

=====




mmHg

1



QRS
QT/QTc Baz
PQ
RR/PP
VORST

Handwritten signature and initials

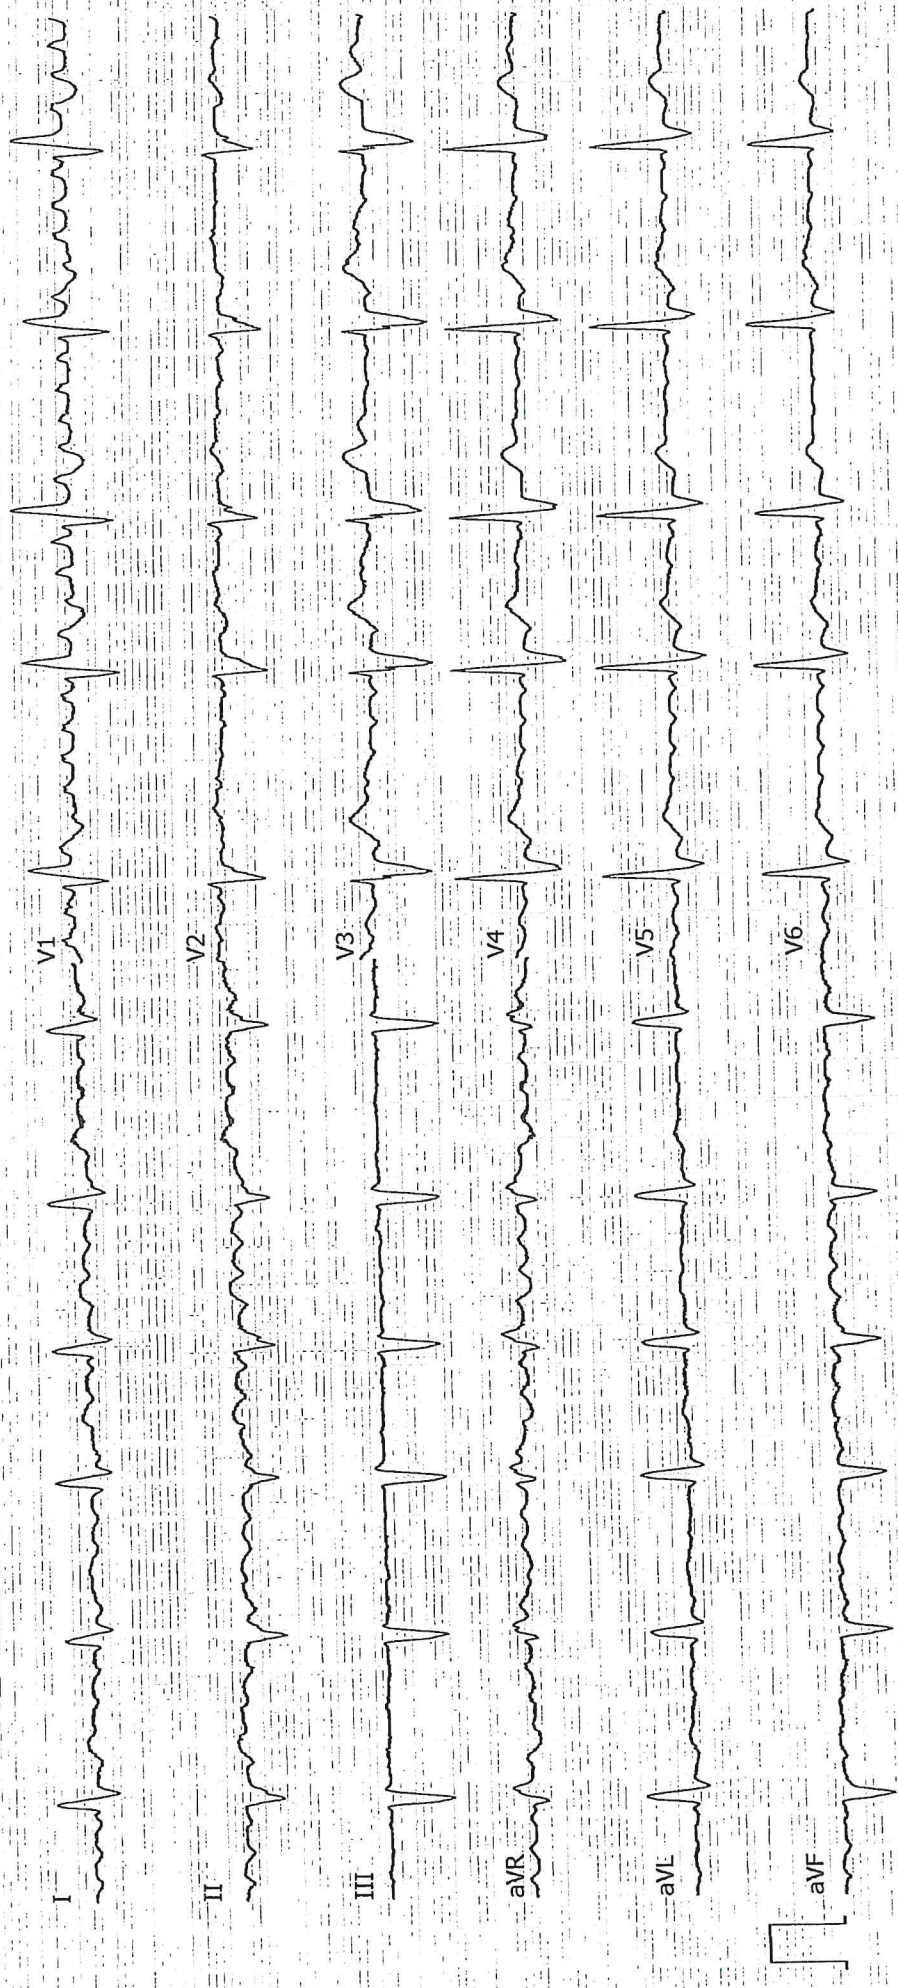


Non confmt

25 mm/s 10 mm/mV

12SL™ V241

MACC 100



1/1

1

Frazione inspirata - temperatura paziente

T 37.0 °C
FIO2 21.0 %

Valori emogasanalisi

↑ pH 7.493 [7.350-7.450]
↓ pCO2 27.3 mmHg [35.0-45.0]
↓ pO2 43.8 mmHg [75.0-100]

Valori ossimetria

tHb 15.0 g/dL
↓ sO2 81.6 % [96.0-99.0]
↓ O2Hb 79.6 % [94.0-98.0]
↑ COHb 1.6 % [0.0-1.5]
MetHb 0.8 % [0.4-1.5]
↑ RHb 18.0 % [1.0-5.0]

Stato di ossigenazione

p50(act) 25.36 mmHg
tO2 16.8 Vol% [16.0-21.5]
pO2(a)/FIO2 209 mmHg

Stato acido-base

SBC 23.4 mmol/L [22.0-26.0]
↓ SBE -2.1 mmol/L [-2.0-2.0]

Valori elettroliti

K+ 4.0 mmol/L [3.5-5.3]
Na+ 139 mmol/L [135-150]
↓ Ca++ 4.40 mg/dL [4.60-5.20]
↑ Cl- 111 mmol/L [98-110]
Anion gap (K+) 11.1 mmol/L

Valori metaboliti

Glu 102 mg/dL [60-110]
Lac 1.5 mmol/L [0.5-2.2]
tBil 1.6 mg/dL

Valori corretti con la temperatura

pH(T) 7.493
pCO2(T) 27.3 mmHg
pO2(T) 43.8 mmHg
pO2(a,T)/FIO2 209 mmHg



**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA PRATICA N. 2

1. Interpretazione di un esame strumentale: un elettrocardiogramma.
2. Interpretazione di una esame di laboratorio: una emogasanalisi.

=====






BIO-MEDICAL SYSTEMS

Camera:
Unità...

Q7...
rassi...

Ric...
Possibile...
ms
06



AS

PROVA


2

AS

AS

Tecnico:
Indicazioni:

Med.:

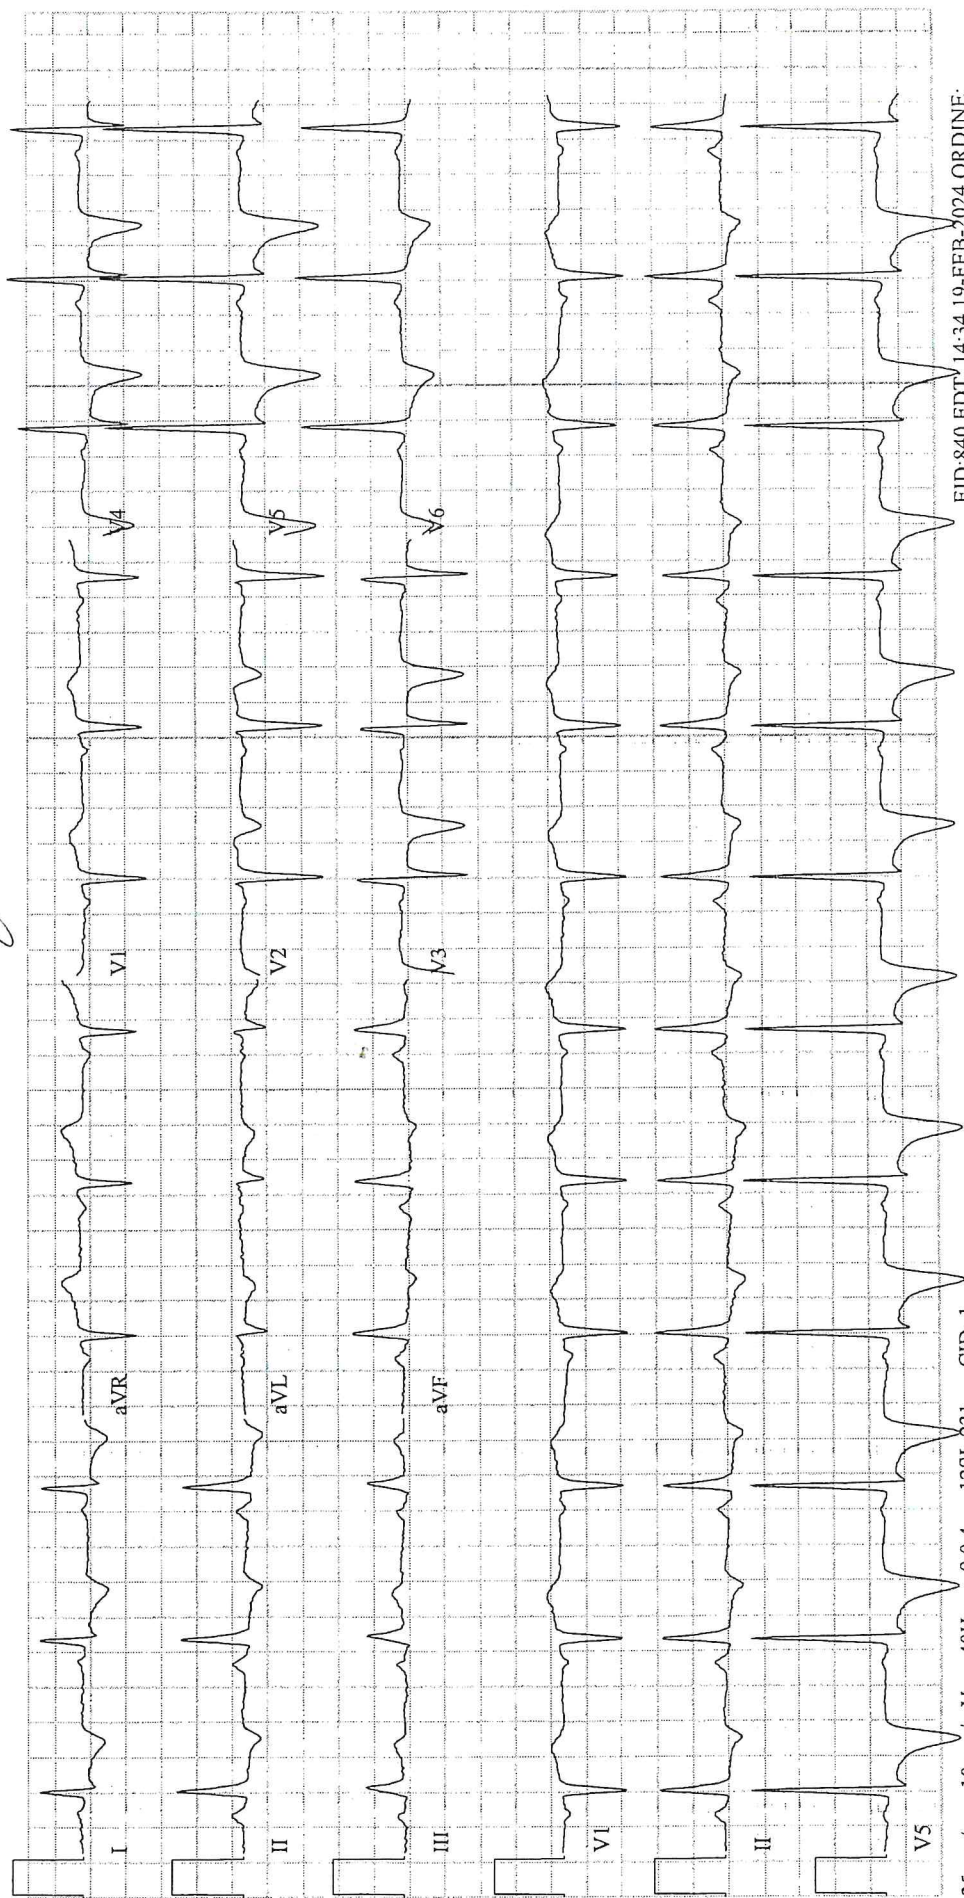

25mm/s 10mm/mV 40Hz 9.0.4 12SL 231 CID: 1

EID:840 EDT: 14:34 19-FEB-2024 ORDINE:

Pagina 1 di 1



PROVA

EMOGASANALISI

Tipo campione: Sangue arterioso

2

Frazione inspirata - temperatura paziente

T 37.0 °C
FIO2 21.0 %

Valori emogasanalisi

pH 7.371 [7.350-7.450]
↓ pCO2 17.7 mmHg [35.0-45.0]
pO2 94.8 mmHg [75.0-100]

Valori ossimetria

tHb 13.1 g/dL
sO2 97.2 % [96.0-99.0]
O2Hb 95.1 % [94.0-98.0]
COHb 1.3 % [0.0-1.5]
MetHb 0.9 % [0.4-1.5]
RHb 2.7 % [1.0-5.0]

Stato di ossigenazione

p50(act) 25.77 mmHg
tO2 17.6 Vol% [16.0-21.5]
pO2(a)/FIO2 451 mmHg

Stato acido-base

↓ SBC 14.4 mmol/L [22.0-26.0]
↓ SBE -14.4 mmol/L [-2.0-2.0]

Valori elettroliti

K+ 4.4 mmol/L [3.5-5.3]
↓ Na+ 129 mmol/L [135-150]
Ca++ 4.77 mg/dL [4.60-5.20]
Cl- 101 mmol/L [98-110]
Anion gap (K+) 21.6 mmol/L

Valori metaboliti

↑ Glu 214 mg/dL [60-110]
Lac 1.4 mmol/L [0.5-2.2]
tBil 0.7 mg/dL

Valori corretti con la temperatura

pH(T) 7.371
pCO2(T) 17.7 mmHg
pO2(T) 94.8 mmHg
pO2(a,T)/FIO2 451 mmHg



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA INTERNA
DA ASSEGNARE AGLI OSPEDALI DI VALLE DI:
ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE, BORGO VALSUGANA**

CD 36/23

Trento, 12 marzo 2024

PROVA PRATICA N. 3

1. Interpretazione di un esame strumentale: un elettrocardiogramma.

2. Interpretazione di una esame di laboratorio: una emogasanalisi.

=====



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a vertical stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a horizontal stroke.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'C' followed by a horizontal stroke.

PROVA

(3)

Tecnico:
Indicazioni:

Confermato da: DONATO DONATI

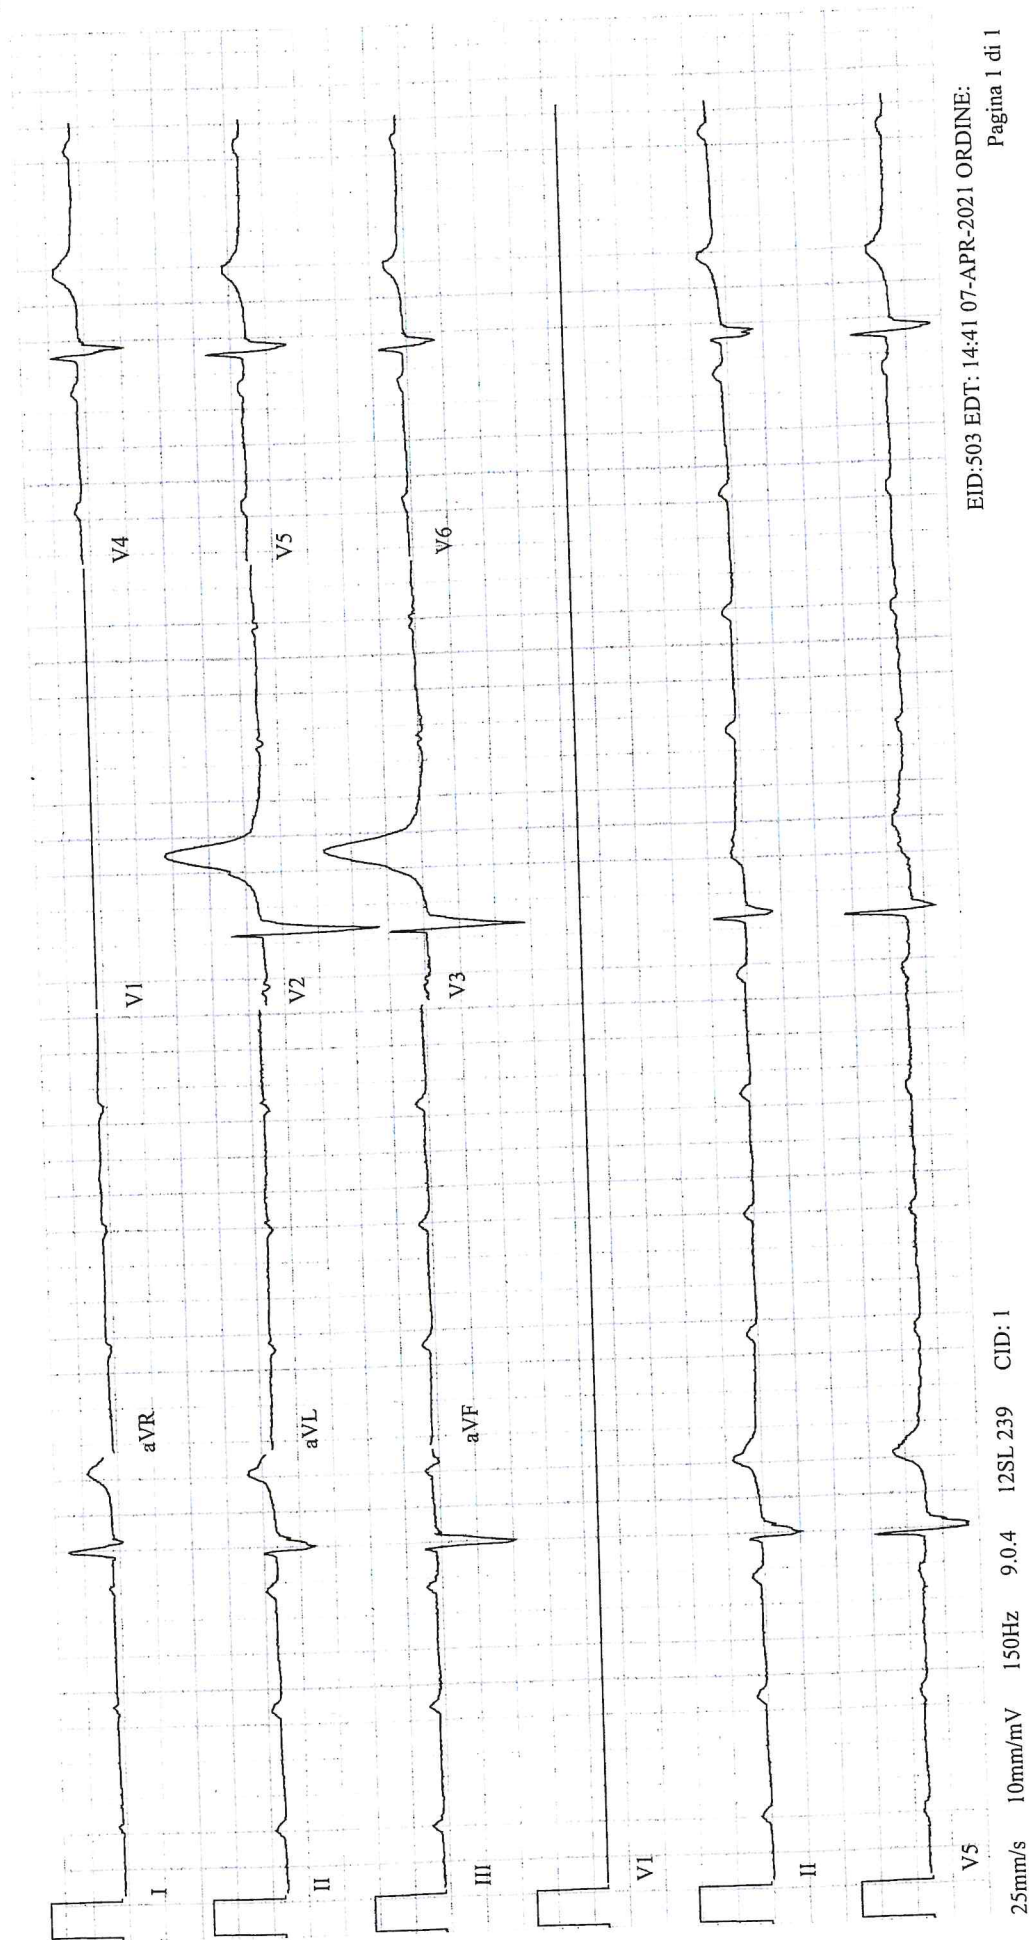

EID:503 EDT: 14:41 07-APR-2021 ORDINE:

Pagina 1 di 1



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Cognome, Nome:

Genere: F

Età:

PROVA

3

Esame	Valore	Unità di misura	Intervalli di riferimento
Emogas sangue			
pH	6.775		
pCO ₂	30.0	mmHg	
pO ₂	94.5	mmHg	
HCO ₃ ⁻	4.2	mmol/L	
SBC	4.8	mmol/L	
SBE	-27.0	mmol/L	
Valori ossimetrici			
O ₂ Hb	91.3	%	
COHb	1.1	%	
MetHb	0.5	%	
sO ₂	92.8	%	
pO ₂ (a)/FIO ₂	315	mmHg	
Elettroliti			
Na ⁺	144	mmol/L	
K ⁺	5.5	mmol/L	
Cl ⁻	100	mmol/L	
Ca ⁺⁺	4.90	mg/dL	
Metaboliti			
Glu	199	mg/dL	
Lac	20	mmol/L	
AaDpO ₂ , T	111.0	mmHg	
RHb	7.1	%	
T	32.2	Cel	
p50(act)	40.20	mmHg	
tBil	0.0	mg/dL	
tHb	9.6	g/dL	
tO ₂	12.4	Vol%	

