CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MEDICINA INTERNA DA ASSEGNARE AI SEGUENTI OSPEDALI: ARCO, TIONE, CLES, CAVALESE E BORGO VALSUGANA

PROVE PROPOSTE A SORTEGGIO IN DATA 16 NOVEMBRE 2026

PROVA SCRITTA

PROVA SCRITTA n. 1

Sepsi e shock settico: inquadramento diagnostico e terapeutico

PROVA SCRITTA n. 2

Sindrome coronarica acuta: inquadramento diagnostico e terapeutico

PROVA SCRITTA n. 3 (prova estratta)

Ictus cerebrale: inquadramento diagnostico e terapeutico


PROVA PRATICA

PROVA PRATICA n. 1

Interpretazione dell'elettrocardiogramma ed interpretazione dell'emogasanalisi

***

Allegati prova pratica n. 1

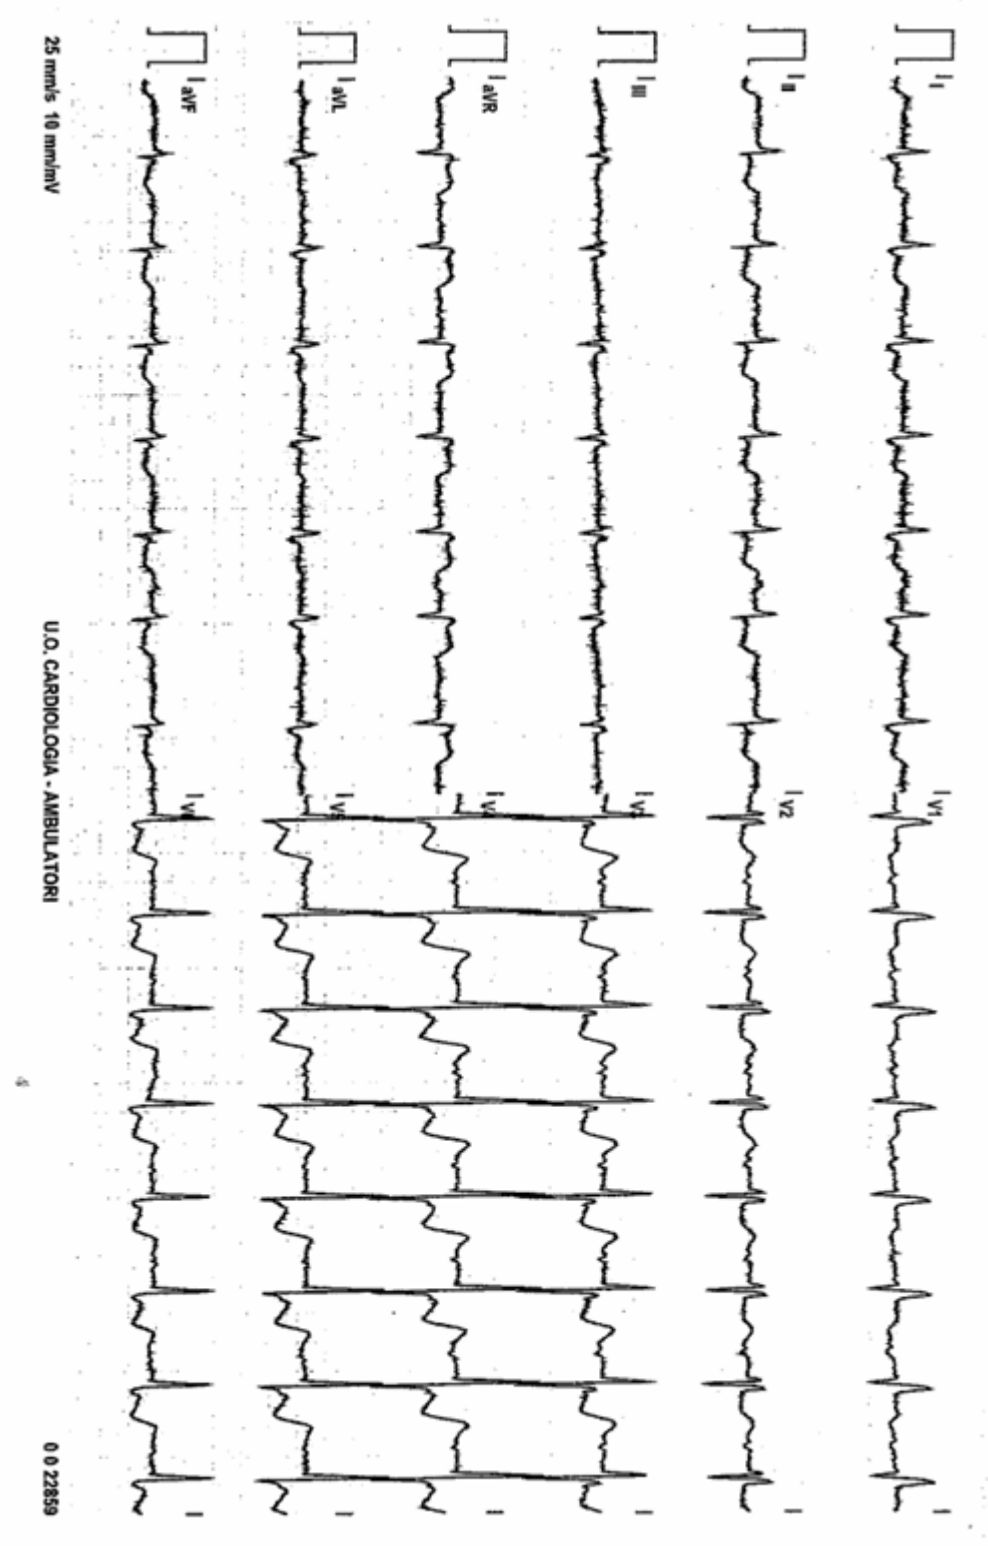


Frazione inspirata - temperatura paziente				
	T	37.0	C	
	FIO2	24.0	%	
Valori emogasanalisi				
↓	pH	7.231		[7.350 - 7.450]
↓	pCO2	22.2	mmHg	[35.0 - 45.0]
	pO2	91.9	mmHg	[80.0 - 100]
Valori ossimetria				
	tHb	15.8	g/dl	[12.0 - 16.0]
↓	sO2	94.5	%	[96.0 - 99.0]
↓	O2Hb	93.2	%	[94.0 - 98.0]
	COHb	0.9	%	[0.0 - 1.5]
↑	HHb	5.4	%	[1.0 - 5.0]
	MetHb	0.5	%	[0.4 - 1.5]
Stato di ossigenazione				
	p50(act)	34.79	mmHg	
	tO2	9.3	mmol/l	[7.1 - 9.6]
	pO2(a)/FIO2	383	mmHg	
Stato acido-base				
↓	SBC	12.2	mmol/l	[22.0 - 26.0]
↓	cBase(Ecf)	-17.2	mmol/l	[-2.0 - 2.0]
Valori elettroliti				
↑	K+	6.2	mmol/l	[3.5 - 5.3]
↓	Na+	130	mmol/l	[135 - 150]
↓	Ca++	4.29	mg/dl	[4.60 - 5.20]
	Cl-	106	mmol/l	[98 - 110]
↑	Anion gap (K+)	21.7	mmol/l	[8.0 - 16.0]
Valori metaboliti				
	Glu	103	mg/dl	[60 - 110]
↑	Lac	9.6	mmol/l	[0.5 - 2.2]
	tBil	5.4	mg/dl	
Valori corretti con la temperatura				
	pH(T)	7.231		
	pCO2(T)	22.2	mmHg	
	pO2(T)	91.9	mmHg	
	pO2(a,T)/FIO2	383	mmHg	

PROVA PRATICA n. 2 (prova estratta)

Interpretazione dell'elettrocardiogramma ed interpretazione dell'emogasanalisi

***

Allegati prova pratica n. 2

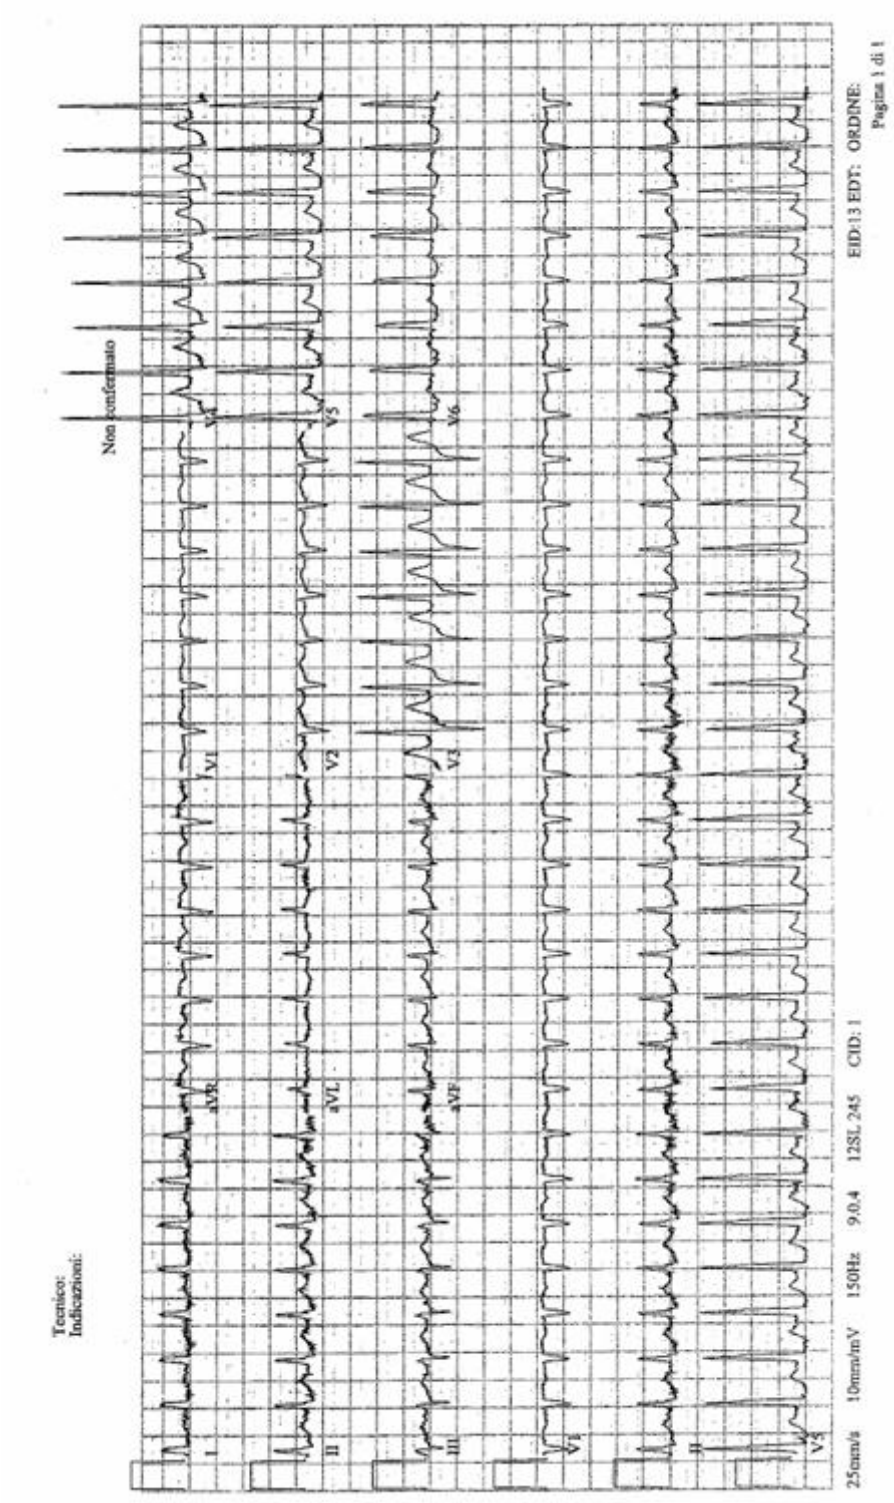


Esame	Valore	Unità di misura	Intervalli di riferimento
Emogas sangue			
pH (*)	7.240		7.350-7.450
pCO2 (*)	93.5	mmHg	35.0-45.0
pO2 (*)	28.1	mmHg	75.0-100
SBC (*)	29.8	mmol/L	22.0-26.0
SBE (*)	11.2	mmol/L	-2.0-2.0
Valori ossimetrici			
COHb	1.2	%	
MetHb	0.3	%	
sO2 (*)	41.1	%	93.0-99.0
pO2(a)/FIO2 (*)	134	mmHg	350-480
Elettroliti			
Na+	142	mmol/L	135-150
K+	4.7	mmol/L	3.5-5.3
Cl-	98	mmol/L	98-110
Ca++	4.73	mg/dL	4.60-5.20
Metaboliti			
Glu	149	mg/dL	
Lac	1.4	mmol/L	0.5-2.2
RHb	58.0	%	
T	37.0	Cel	
p50(act)	32.15	mmHg	
pCO2(T)	93.5	mmHg	
pH(T)	7.240		
pO2(T)	28.1	mmHg	
tBil	0.0	mg/dL	
tHb	14.3	g/dL	13.5-17.5
tO2 (*)	8.1	Vol%	15.0-23.0

PROVA PRATICA n. 3

Interpretazione dell'elettrocardiogramma ed interpretazione dell'emogasanalisi

***

Allegati prova pratica n. 3

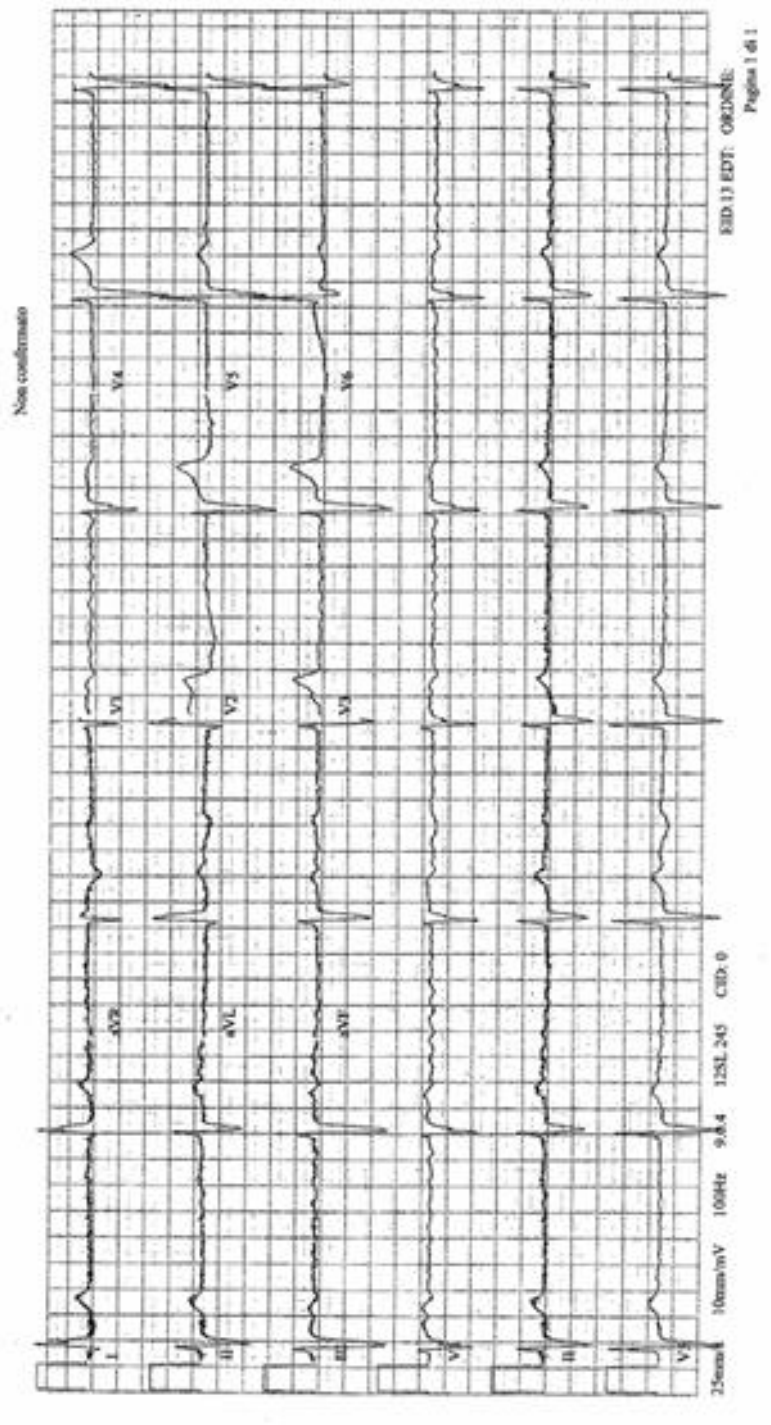

Frazione inspirata - temperatura paziente				
	T	39.1	C	
	FIO2	21.0	%	
Valori emogasanalisi				
↑	pH	7.488		[7.350 - 7.450]
↓	pCO2	29.2	mmHg	[35.0 - 45.0]
↓	pO2	66.2	mmHg	[80.0 - 100]
Valori ossimetria				
	tHb	13.5	g/dl	[12.0 - 16.0]
↓	sO2	93.6	%	[96.0 - 99.0]
↓	O2Hb	92.5	%	[94.0 - 96.0]
	COHb	0.6	%	[0.0 - 1.5]
↑	HHb	6.3	%	[1.0 - 5.0]
	MetHb	0.6	%	[0.4 - 1.5]
Stato di ossigenazione				
	p50(act)	25.16	mmHg	
	tO2	7.8	mmol/l	[7.1 - 9.6]
	pO2(a)/FIO2	315	mmHg	
Stato acido-base				
	SBC	24.3	mmol/l	[22.0 - 26.0]
	cBase(Ecf)	-1.1	mmol/l	[-2.0 - 2.0]
Valori elettroliti				
	K+	4.3	mmol/l	[3.5 - 5.3]
	Na+	137	mmol/l	[135 - 150]
↓	Ca++	4.39	mg/dl	[4.60 - 5.20]
	Cl-	105	mmol/l	[98 - 110]
	Anion gap (K+)	14.5	mmol/l	[8.0 - 16.0]
Valori metaboliti				
	Glu	107	mg/dl	[60 - 110]
	Lac	0.7	mmol/l	[0.5 - 2.2]
	tBil	0.2	mg/dl	
Valori corretti con la temperatura				
	pH(T)	7.456		
	pCO2(T)	32.3	mmHg	
	pO2(T)	75.9	mmHg	
	pO2(a,T)/FIO2	362	mmHg	

==========